Betriebsanleitung

INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

SN 6204.2 LED...

Sicherheitsleuchte zum Anschluss an 230V-Gruppen- und Zentralbatterie-Anlagen oder 24V-Sicherheitsstromversorgungsanlagen nach EN 50171.
Ausführung gem. DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22.
Funkentstörung gem. DIN EN 55015.

Technische Daten

Anschlussspannung:	siehe Typenschild
Zul. Temp. Bereich:	siehe Typenschild
Schutzklasse:	siehe Typenschild
Schutzart:	siehe Typenschild
Leuchtmittel:	LEDs



Lichttechnische Daten sind zum Donwload auf unserer Webseite zu finden:
http://www.inotec-licht.de/de/produkte/systemleuchten/
Technische Änderungen vorbehalten!

Operating Instruction

INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

SN 6204.2 LED...

Safety luminaires to EN 1838 for the connection to 230V Low- or Central Power Supply systems or 24V Safety Power Supply systems as per EN 50171.
Built to EN 1838 and EN 60598-2-22 .
EMC protection to EN 55015.

Technical data

Mains voltage:	see type label
Amb. temp. range:	see type label
Protection class:	see type label
Protection category:	see type label
Light source:	LEDs



Photometric data is available for download at our web page:
http://www.inotec-licht.de/en/products/system-luminaires/

Subject to technical changes!

Anschluss

INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

Kennzeichnung Notleuchten (Systemleuchten)
Nach DIN EN 60598-2-22 sind Notleuchten, entsprechend ihres Aufbaus und ihrer Konfiguration, vor der Installation auf dem Typenschild zu kennzeichnen.

Z	0/1	****	***

Im zweiten Feld der sich auf den Typenschild befindlichen Tabelle, sind die nicht zutreffenden Betriebsarten der Leuchte mit einem wasserfesten Stift zu streichen oder ggf. die zutreffende Betriebsart zu ergänzen.
0 Notleuchte in Bereitschaftsschaltung
1 Notleuchte in Dauerschaltung
2 Kombinierte Notleuchte in Bereitschaftsschaltung
3 Kombinierte Notleuchte in Dauerschaltung

INOTEC
Sicherheitstechnik GmbH
Am Buschgarten 17
D - 59 469 Ense

Telefon +49 29 38/ 97 30 - 0
Telefax +49 29 38/ 97 30 - 29
e-mail info@inotec-licht.de
www.inotec-licht.de

Connection

INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

Marking exit luminaires (System)
According to EN 60598-2-22, the construction and configuration of the emergency luminaire has to be indicated on the type label.

Z	0/1	****	***

The luminaire operation mode has to be crossed out/added in the 2nd field of the type label. A waterproof marker has to be used.
0 emergency luminaire in non-maintained operation
1 emergency luminaire in maintained operation
2 combined emergency luminaire in non-maintained operation
3 combined emergency luminaire in maintained operation

INOTEC
Sicherheitstechnik GmbH
Am Buschgarten 17
D - 59 469 Ense

Telefon +49 29 38/ 97 30 - 0
Telefax +49 29 38/ 97 30 - 29
e-mail info@inotec-licht.de
www.inotec-licht.de

Montageanleitung

INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

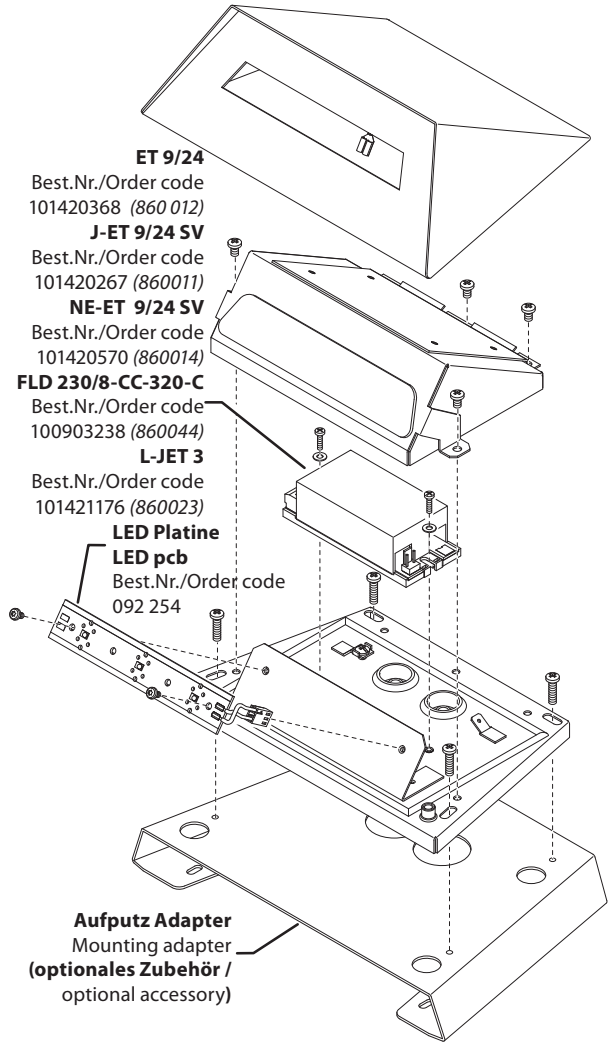

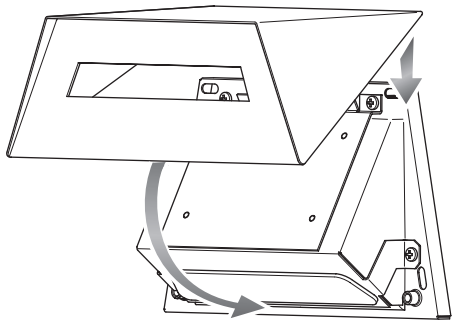

Maße SN 6204.2:
Fixing details for SN 6204.2:

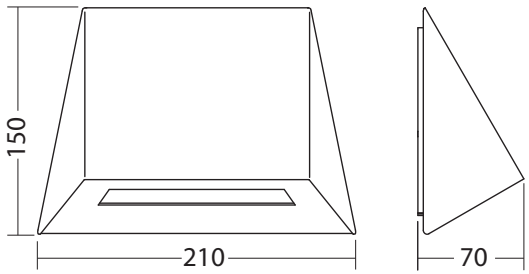

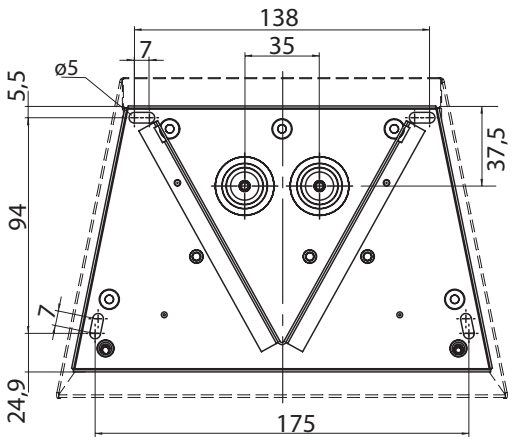

Montage Pollerleuchte:
Mounting bollard luminaire:

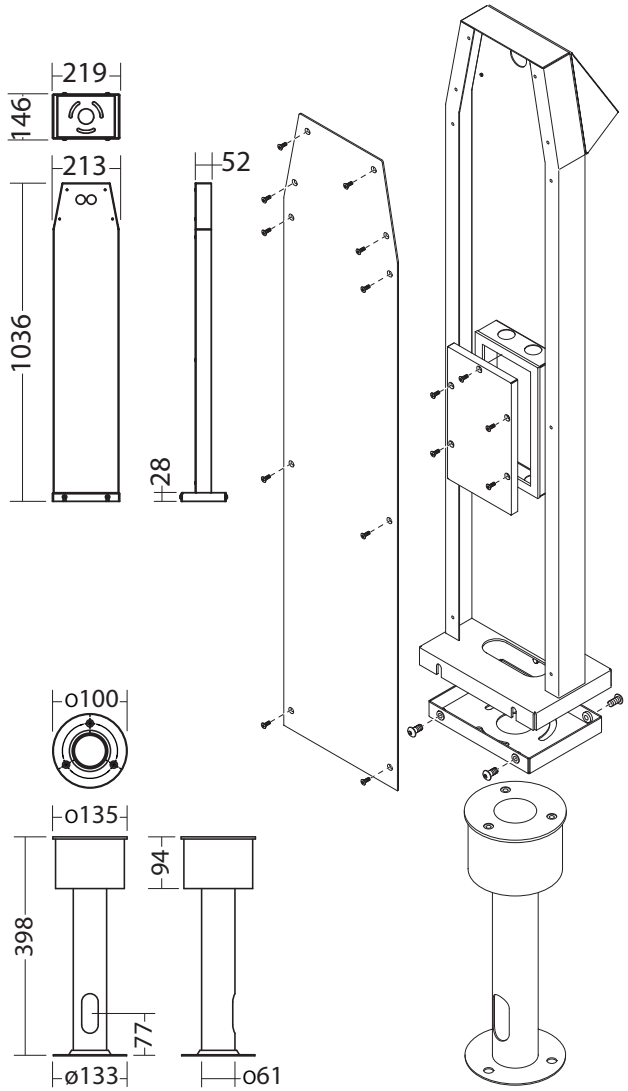

Maße für Aufputz Adapter:
Fixing details for mounting adapter:

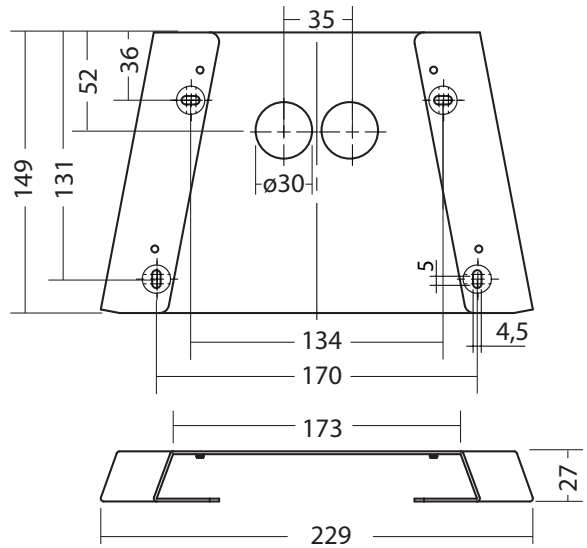

Montage mit Erdstück
Mounting with earth spike

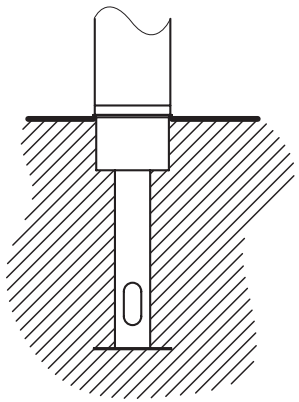

Montage mit Bodenplate
Mounting with base plate



Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Screws and dowels not included in delivery

12/2022
708179 001